



230V+T

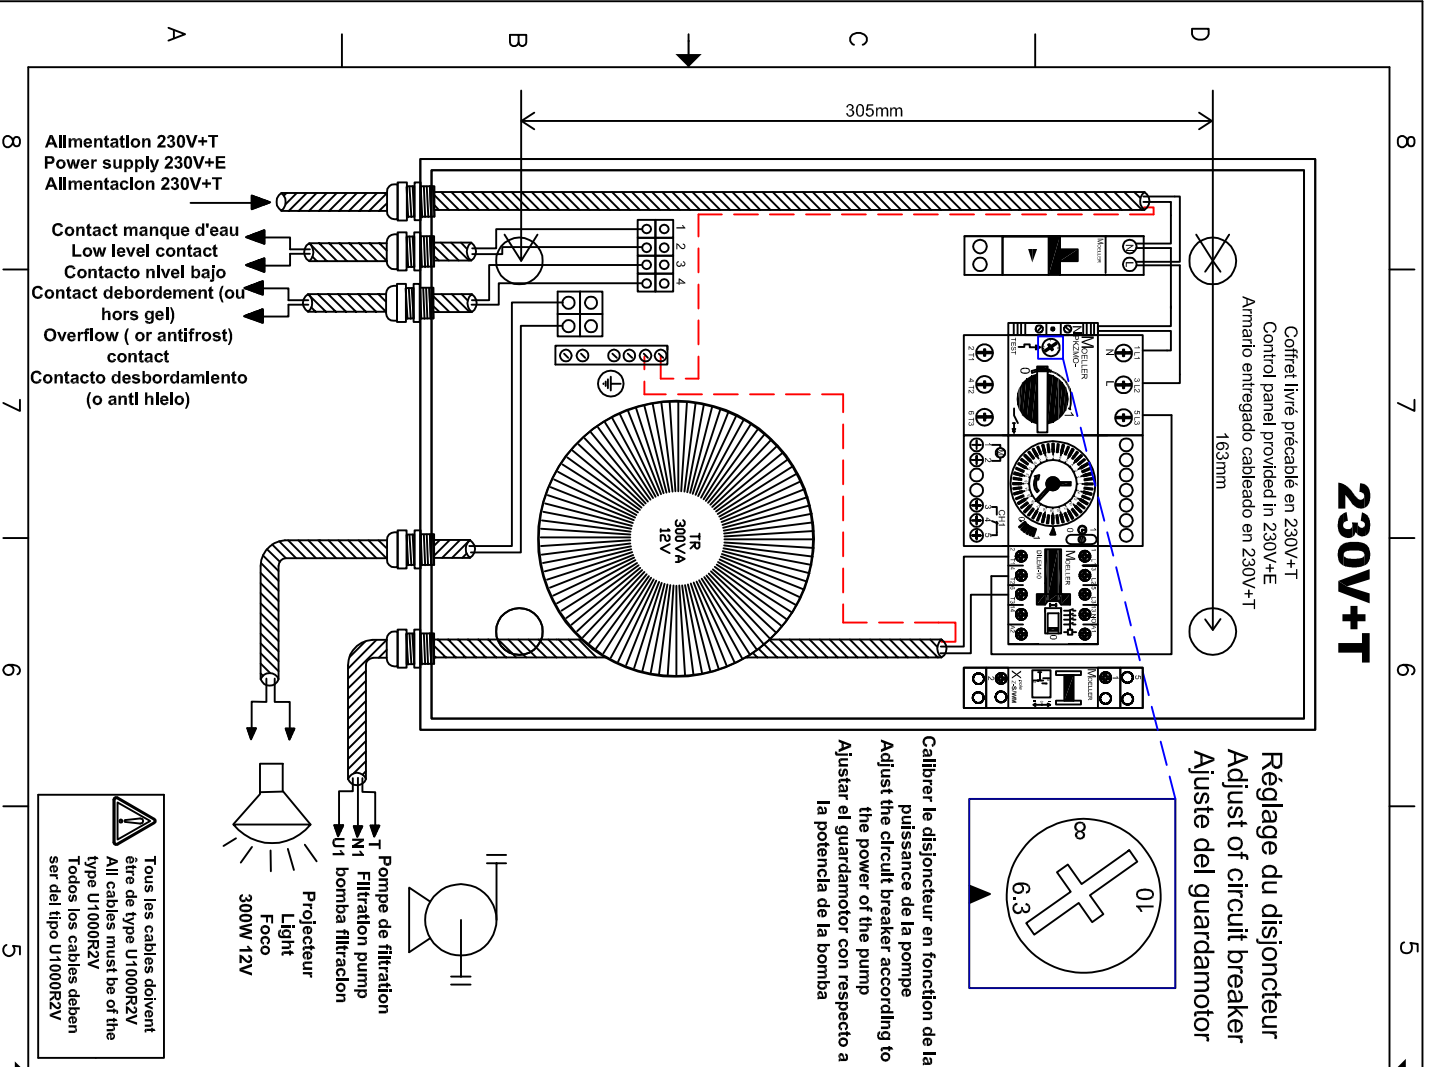


3 x 400V+N+T

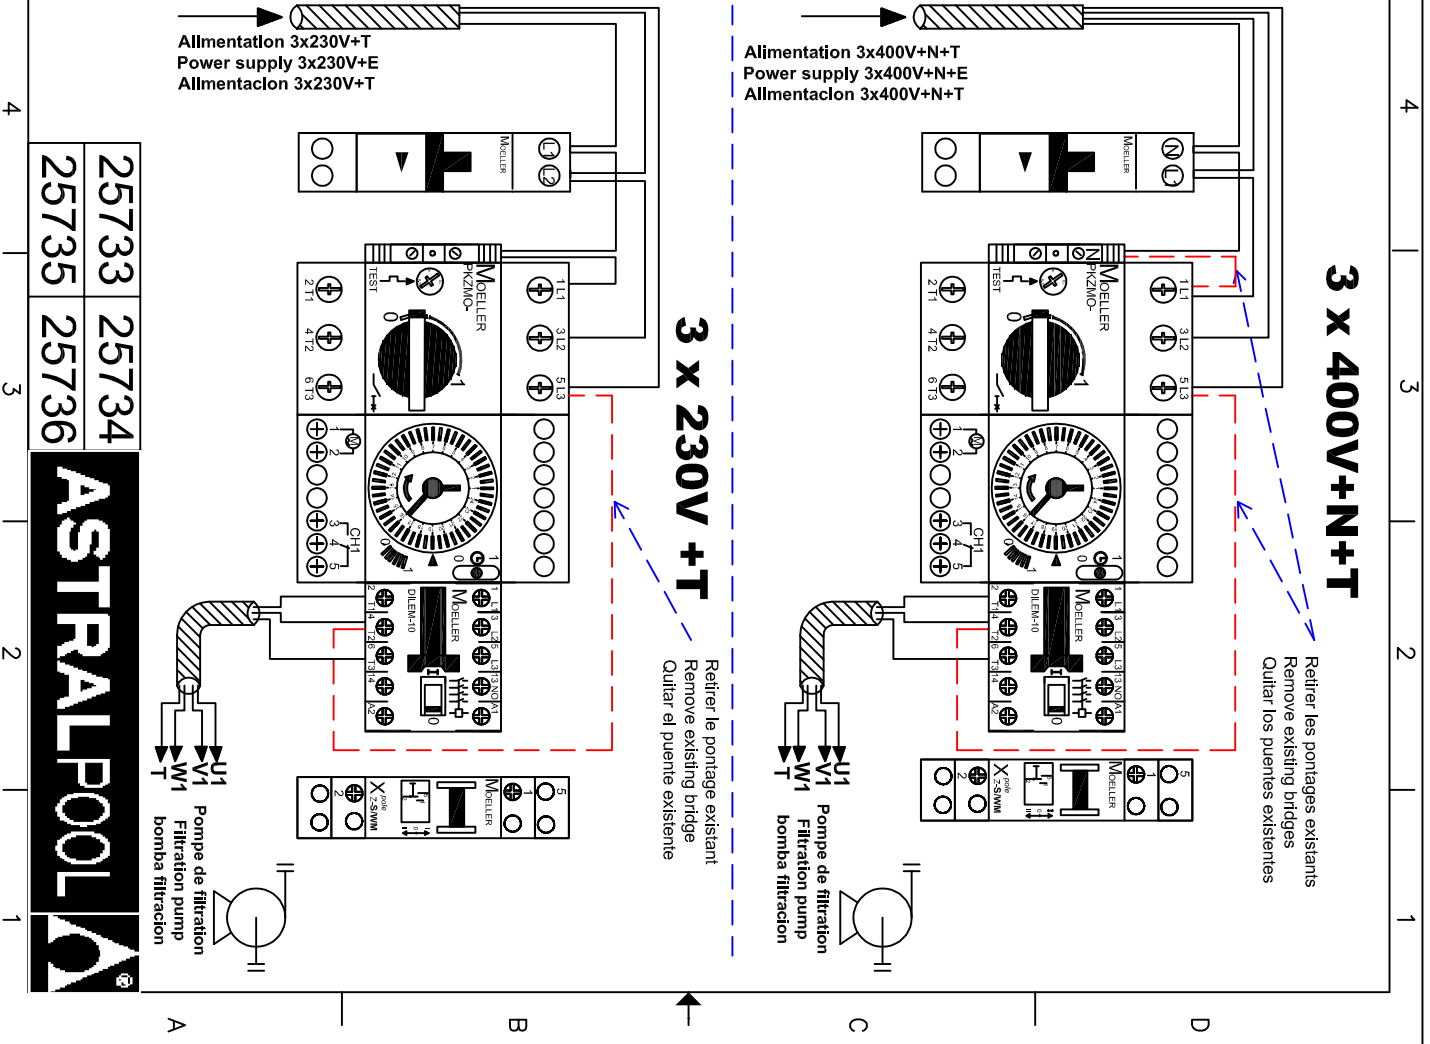


230V+T

Quadro consegnato cablato in 230V
In 230V geliefert
Kasten
Quadro entregue cabografado em 230V
163mm

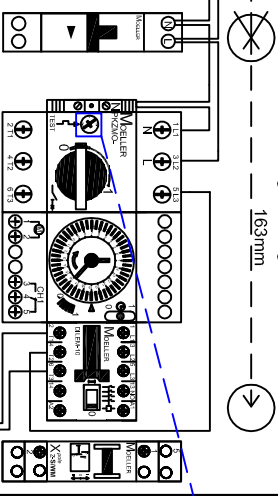

Regolazione del disgiuntore
Einstellung des Schalters
Ajustamento do disjuntor




Regolare il disgiuntore in funzione della
potenza della pompa
Den Schalter gemäß der Kraft der
Pumpe einstellen
Calibrar o disjuntor em função da
potência da bomba

Alimentazione 230V+T
Ernährung 230V+T
Alimentação 230V+T

Contatto livello basso
Kontakt Niedriges Niveau
Contacto nível baixo


Contatto livello alto (o
antigelo)
Kontakt Hohes Niveau
(oder außerhalb Frostes)
Contacto nível elevado (ou
fora de gelo)

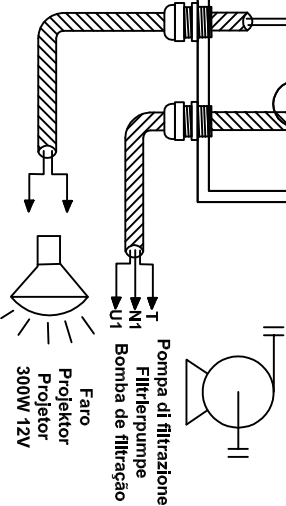

Tutti i cavi devono essere del tipo U1000R2V
Alle Kabel müssen von Typ U1000R2V sein
Todos os cabos devem ser de tipo U1000R2V

3 x 400V+N+T


Allmentazione 3x400V+N+T
Ernährung 3x400V+N+T
Alimentação 3x400V+N+T

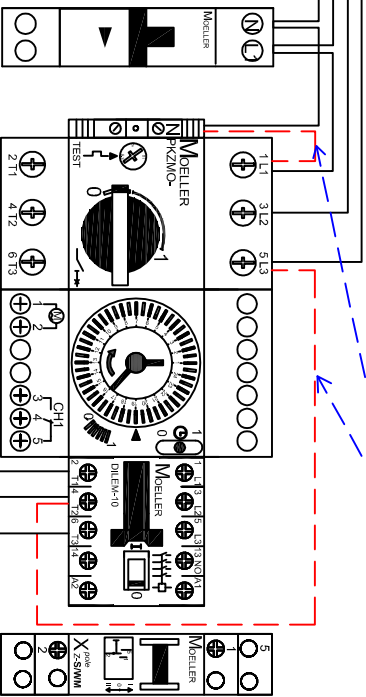


Togliere i cavi esistenti
Die bestehenden Brücken zurückziehen
Retirar as pontes existentes

3 x 230V +T

Allmentazione 3x230V+T
Ernährung 3x230V+T
Alimentação 3x230V+T

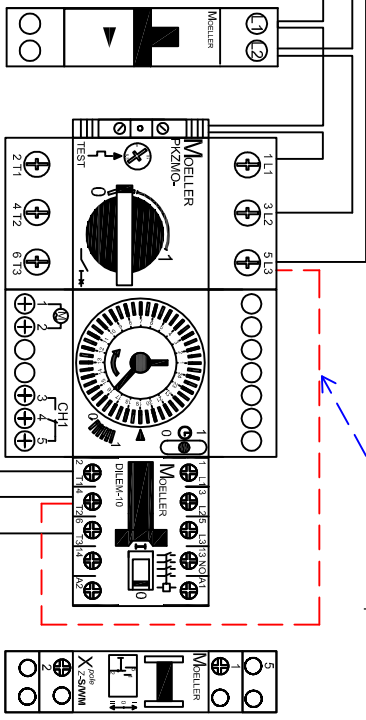

Togliere il cavo esistente
Die bestehende Brücke zurückziehen
Retirar a ponte existente



25733	25734
25735	25736

